


Изменения в ПО Архиватор (версия ПВ 2.0 2.03 от 09.08.17)

1. В свойства прибора добавлен раздел «Тепловые вводы»

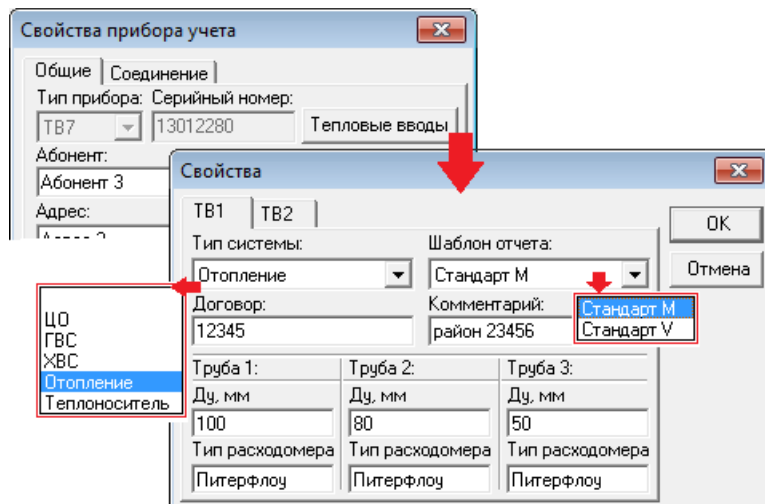


В свойства теплового ввода заносятся данные, которые выводятся в шапку отчета.

2. Шаблоны отчетов прописываются в свойствах тепловычислителя индивидуально для каждого теплового ввода.

3. Списки типов систем и шаблонов отчета доступны для изменения пользователем.

4. Порядок заполнения шапки отчета

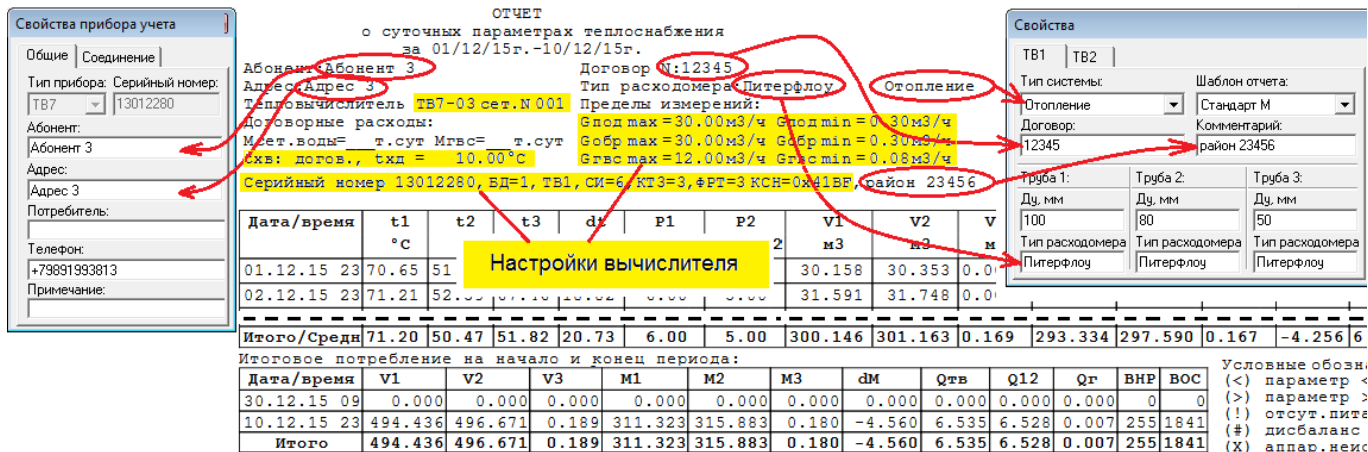

отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/12/15г. -10/12/15г.

Абонент: Абонент 3
Адрес: Адрес 3
Тепловычислитель: ТВ7-03 сет. N 001
Договорные расходы:
Мес. воды= т.сут Мгвс= т.сут
Схв: догов., тхд = 10.00°C

Договор N: 12345
Тип расходомера: Питерфлоу
Пределы измерений:
Gвод max = 30.00м3/ч Gвод min = 0.30м3/ч
Gгвс max = 30.00м3/ч Gгвс min = 0.30м3/ч
Gгвс max = 12.00м3/ч Gгвс min = 0.08м3/ч

Серийный номер 13012280, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=3, #РТ=3 КСН=0x415B район 23456

Дата/время	t1 °C	t2	t3	dM	P1	P2	V1 м3	V2 м3	V м
01.12.15 23	70.65	51					30.158	30.353	0.0
02.12.15 23	71.21	52.00					31.591	31.748	0.0
Итого/Средн	71.20	50.47	51.82	20.73	6.00	5.00	300.146	301.163	0.169

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
30.12.15 09	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
10.12.15 23	494.436	496.671	0.189	311.323	315.883	0.180	-4.560	6.535	6.528	0.007	255	1841
Итого	494.436	496.671	0.189	311.323	315.883	0.180	-4.560	6.535	6.528	0.007	255	1841

Условные обозн:
(<) параметр <
(>) параметр >
(!) отсут. пите
(#) дисбаланс
(X) аппарат. неис

5. Ускорен импорт данных из накопителя.

6. Добавлена возможность чтения регулярных архивов для Питерфлоу без модуля архивации.

7. Для Питерфлоу и АДИ изменена процедура чтения архивов с целью повышения качества связи.

8. В окне импорта данных из БД Access добавлена возможность сортировки по различным столбцам.

9. С целью сокращения количества ручных операций в программу Архиватор добавлена функция автоматического формирования отчетов для тепловычислителя ТВ7 (Групповой отчет). Сформированные отчеты сохраняются в формате *.xls и *.pdf.